

# 群馬コンベンションセンター 【屋内展示ホール電源容量】



# 屋内展示ホール

ホール名称	盤名称	電源種別	電源容量	設置数	備考
A	コンセント盤	1φ2w100V	15A 10個	4面	
	電源取り出し盤	1φ3w200/100V	15kVA	56面	
	電源取り出し盤	3φ3w200V	12kw	56面	
B	コンセント盤	1φ2w100V	15A 10個	4面	
	電源取り出し盤	1φ3w200/100V	15kVA	56面	
	電源取り出し盤	3φ3w200V	12kw	56面	
C	コンセント盤	1φ2w100V	15A 10個	6面	
	電源取り出し盤	1φ3w200/100V	15kVA	56面	
	電源取り出し盤	3φ3w200V	12kw	56面	

## 屋内展示ホール

- ・ 仮設コンセント盤
- ・ 仮設電源取り出し盤

### 【右】

仮設コンセント盤  
(2P15A 10個/面)

### 【左上】

(ピット内)

電灯 (1φ 3W200/100V)

電源取り出し盤 (15kVA/面)


### 【左下】

(ピット内)

動力 (3φ 3W200V)

電源取り出し盤 (12kw/面)



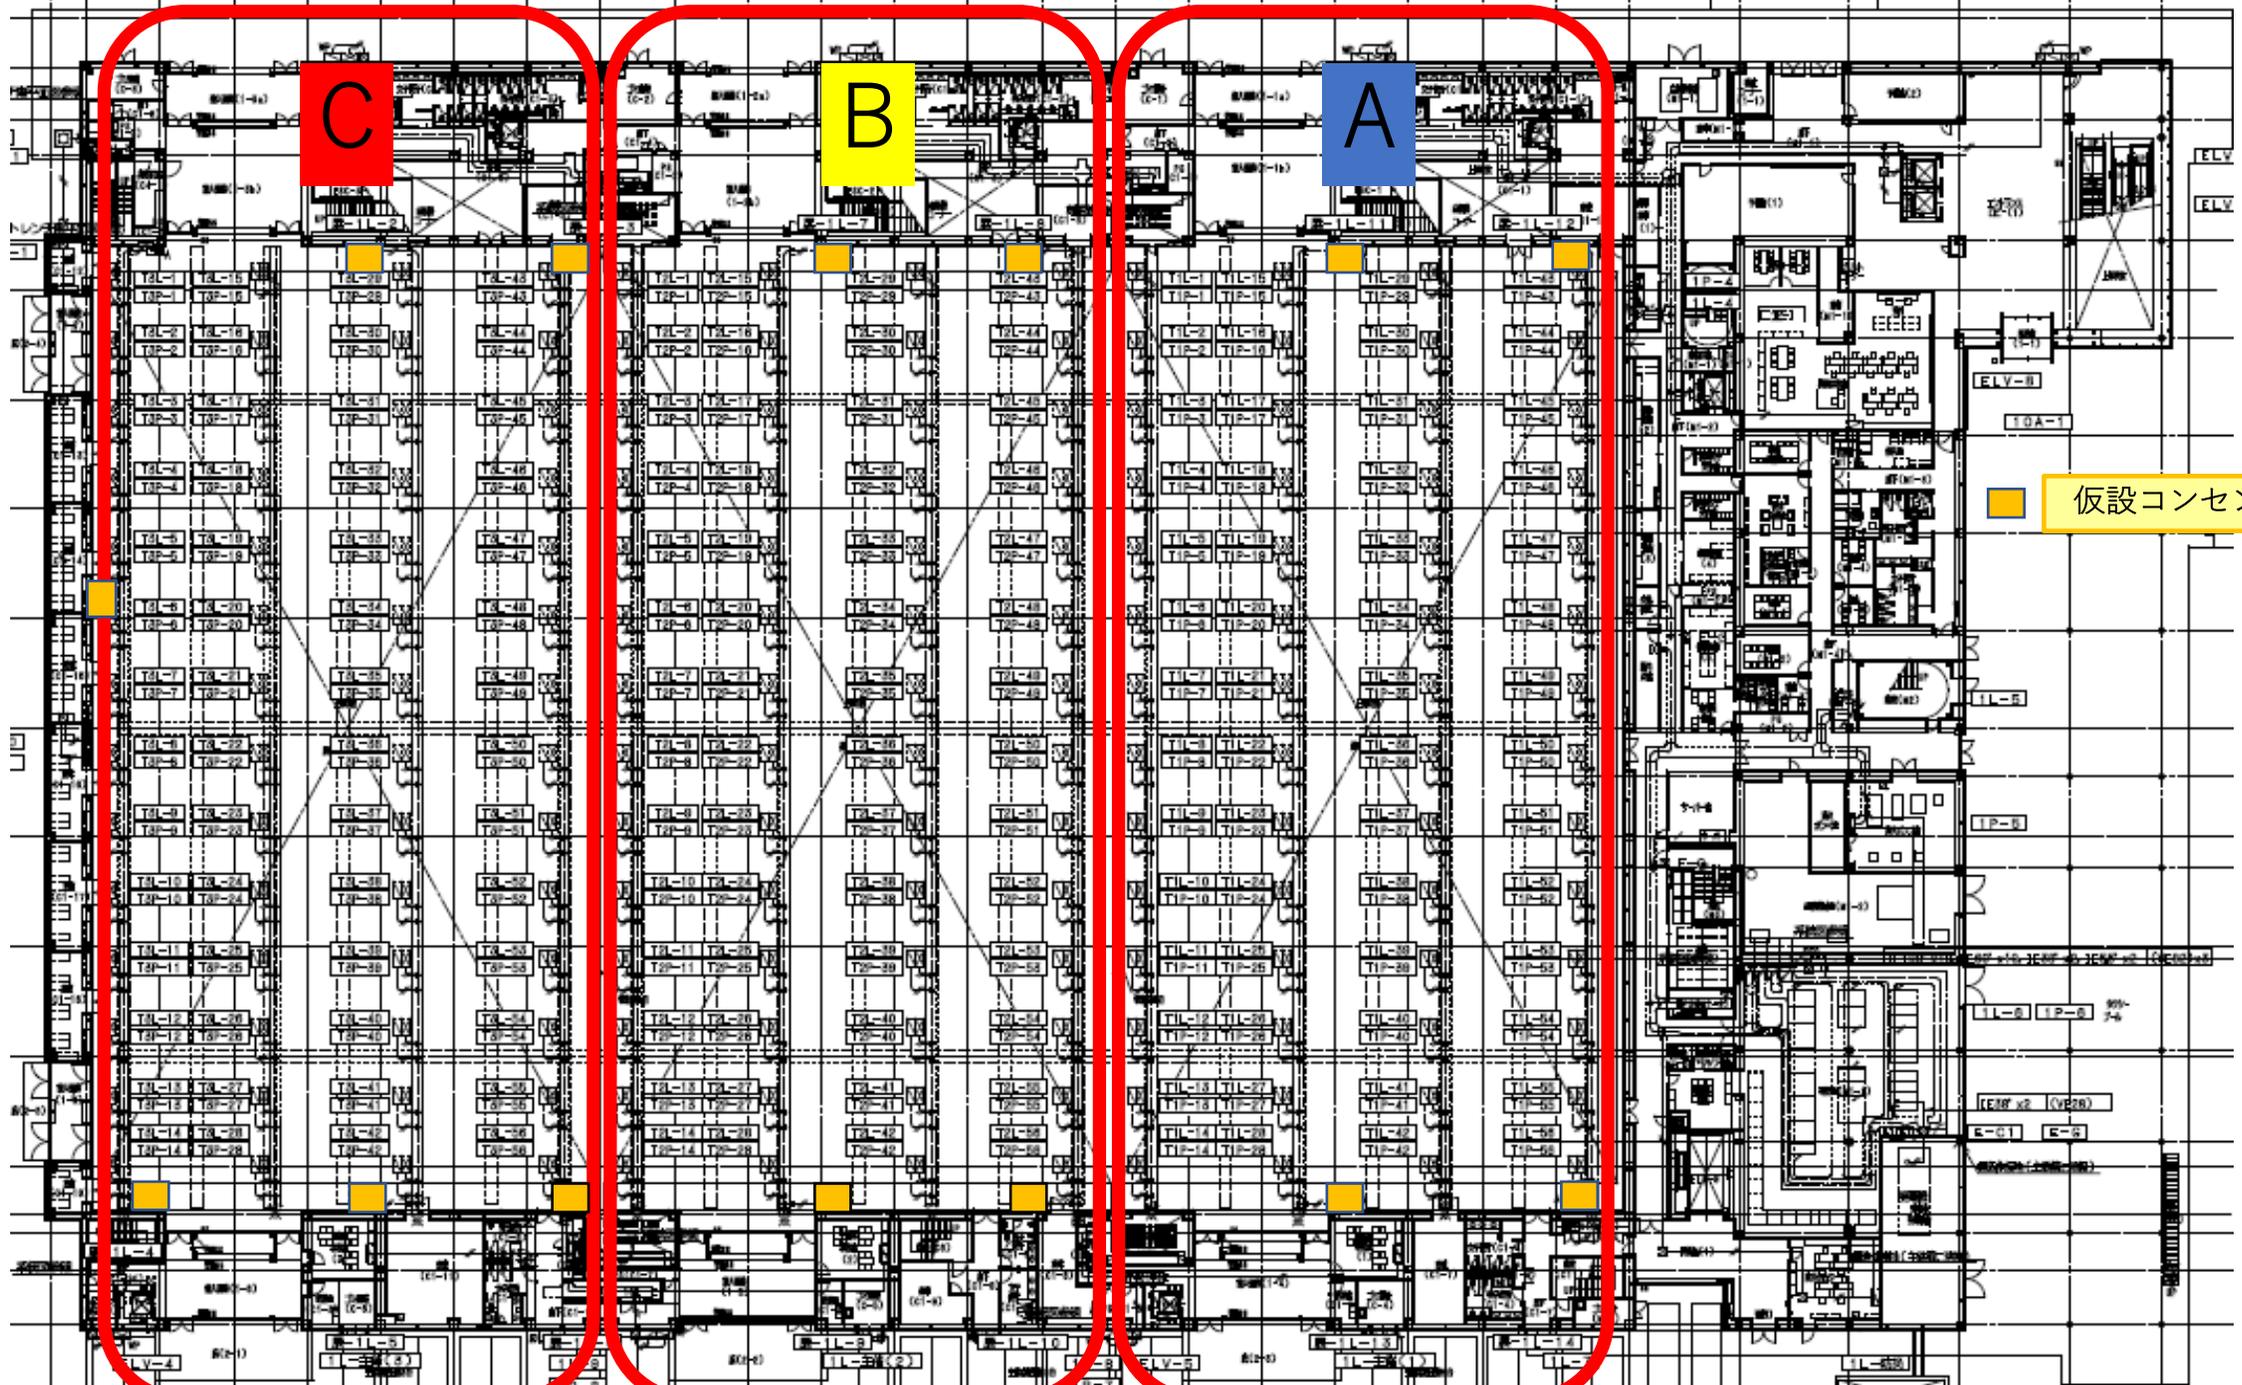

C

B

A

■ 仮設コンセント盤